




.....Max. 10 Geräte





Einspeisung je Gerät über Schaltkasten
230 V, max. 1,52 A
L-N-PE, z.B. 3 x 1,5²

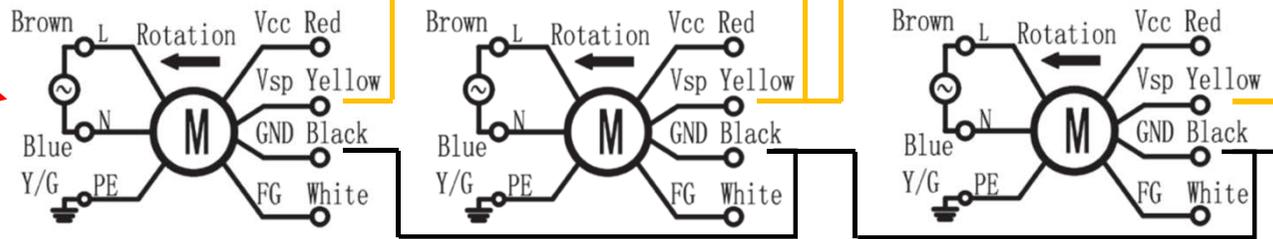

Datenkabel durchgeschliffen
Gelb: 0-10 V auf 42 bzw. 31
Schwarz: GND auf 41 bzw. 32
2 Adern geschirmt
z.B. 2 x 2 x 0,8²


Max. 5 Geräte

2te 5er Gruppe Geräte




External control

Anschluß für externe Regelung (falls vorh.)
z.B. SRS5201, NL08, etc.

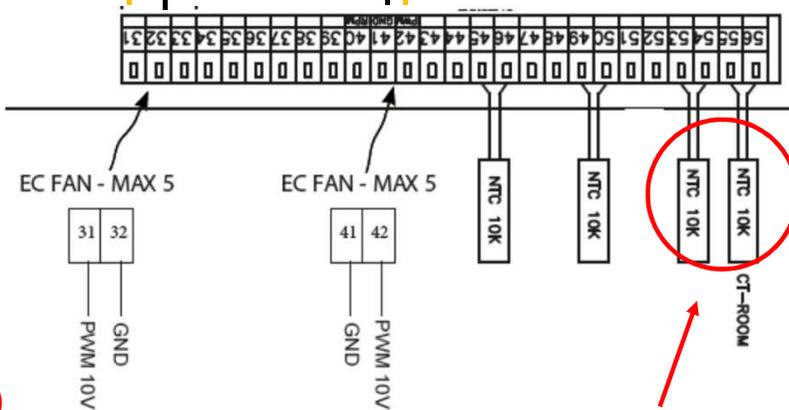

mind. Raumfühler + VL Fühler anschließen

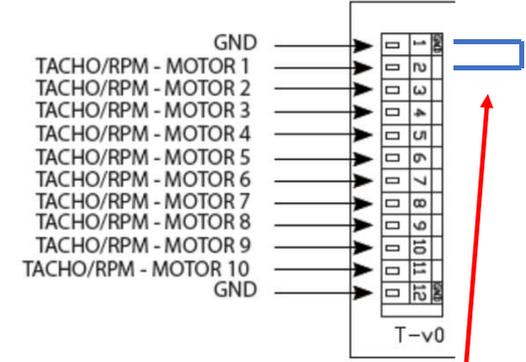

Brücke einbauen